

Dato _____

Ordre nr. _____

Anlægsopbygning Combi anlæg type M

Udfyldes af TWIN HEAT

Nr. /

Lev. uge

Sign.

ORDRE AFGIVER

Installatør/grossist (SKAL udfyldes)

LEV. ADRESSE

Kunde/installatør (SKAL udfyldes)

Firma _____

Navn _____

Adresse _____

Adresse _____

Postnr./by _____

Postnr./by _____

Tlf. _____

Tlf. _____

Mail _____

Mail _____

FRAGT:

(SKAL udfyldes)

Fragtmand Afhentes Andet

(230V ikke i Danmark)

1x230 V 3x400 V Anlæg størrelse: M20i M40i M80i Løs Stoker Løs kedel Udskift. kedel Magasin størrelse: 300 L 500 L 700 L Trækstabilisator 3-vejs kedelshunt ventil

Tilbehør: Forlænget sneglekanal *(+250mm) Askeudtag GSM alarm Røgrørsrens
 Forberedt til askeudtag Fyldeautomatik f/ magasin Kølespiral m. ventil Kompressor

Sort røgrør:


M20i - Ø155 | Knærør 90° m. klap - stk. ____ Lige rør 500mm - stk. ____ Murbøsning lige - stk. ____

M40i - Ø187 | Knærør 45° m. klap - stk. ____ Lige rør 1000mm - stk. ____

M80i - Ø215

Hvordan skal anlægget opbygges ?

Bestem på hvilken side af kedlen
magasinet skal placeres samt i hvilken
side låger skal hængsles !

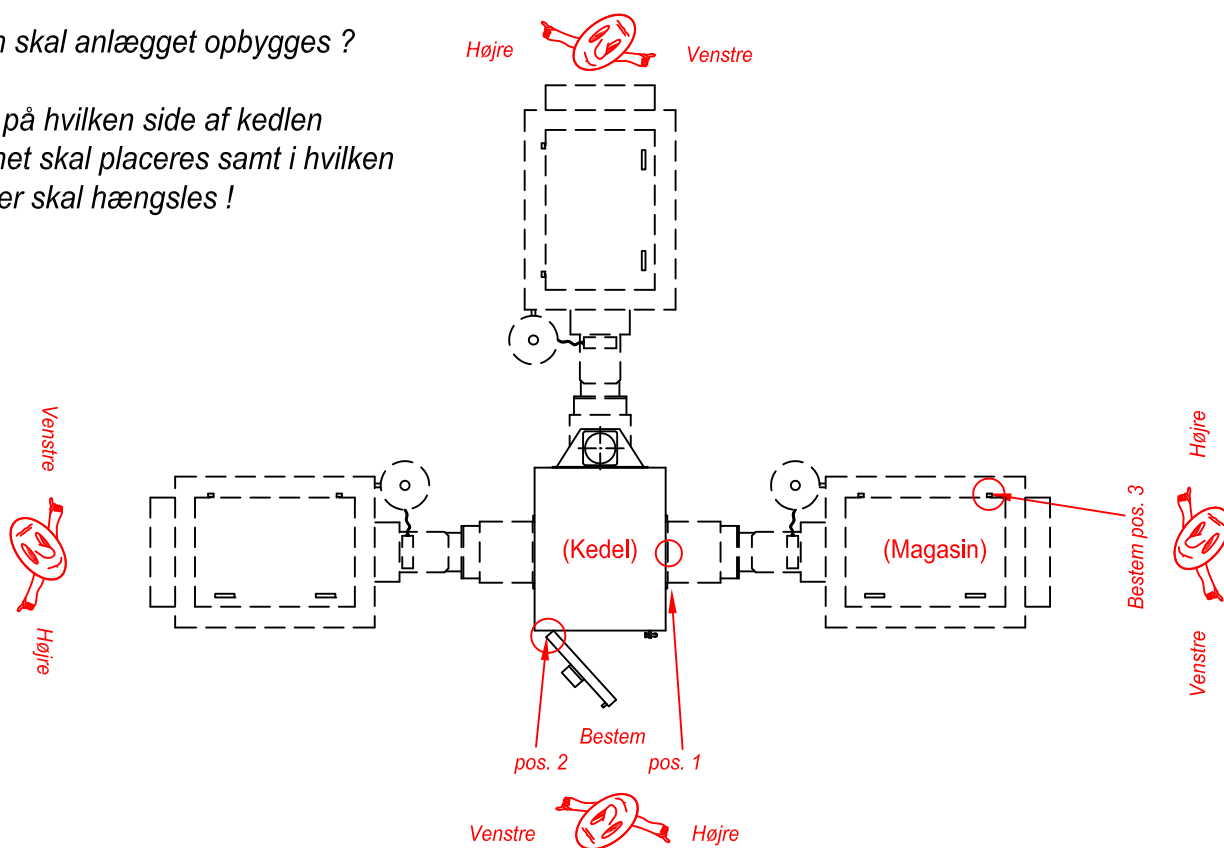

Pos.	Benævnelse.	Venstre	Højre	Bag
1	Stokerkarm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Fyrlåge hængsler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Stokerlåge hængsler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

* Ved forlænget sneglekanal (+250mm.) leveres tryktank for sprinkler og styreskab løs.

TWINHEAT®

Tlf. 98645222

Fax 98645244

Forbehold for evt. trykfejl og ændringer - Jan. 2012