

Dato \_\_\_\_\_

Ordre nr. \_\_\_\_\_

# Anlægsopbygning Industri anlæg type CS

Udfyldes af TWIN HEAT

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Lev. uge \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_

**ORDRE AFGIVER**

Installatør/grossist (SKAL udfyldes)

Firma \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Postnr./by \_\_\_\_\_

Tlf. \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

**LEV. ADRESSE**

Kunde/installatør (SKAL udfyldes)

Navn \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Postnr./by \_\_\_\_\_

Tlf. \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_


**FRAGT:**

(SKAL udfyldes)

Fragtmand Afhentes Andet Type: CS120i  CS150i  CS250i Ekstra tilbehør: Askeudtræk  Aske transportsnegl  Aut. røgrørsrensning  GSM alarm 
 Andet tilbehør: Tilslutningssæt 160  Tilslutningssæt 225  PLC & kapacitiv føler   
 Tilslutningssæt 180  Std. dosørenhed  Trækstabilisator (stor) 

Evt. bemærkninger:

Bestem i hvilken side af kedlen kedellåge og renselåge skal hængsles og hvilken side styreskab, røgsuger-afgang og askesneglens udløb skal placeres samt størrelse på studs for tilslutning af snegl

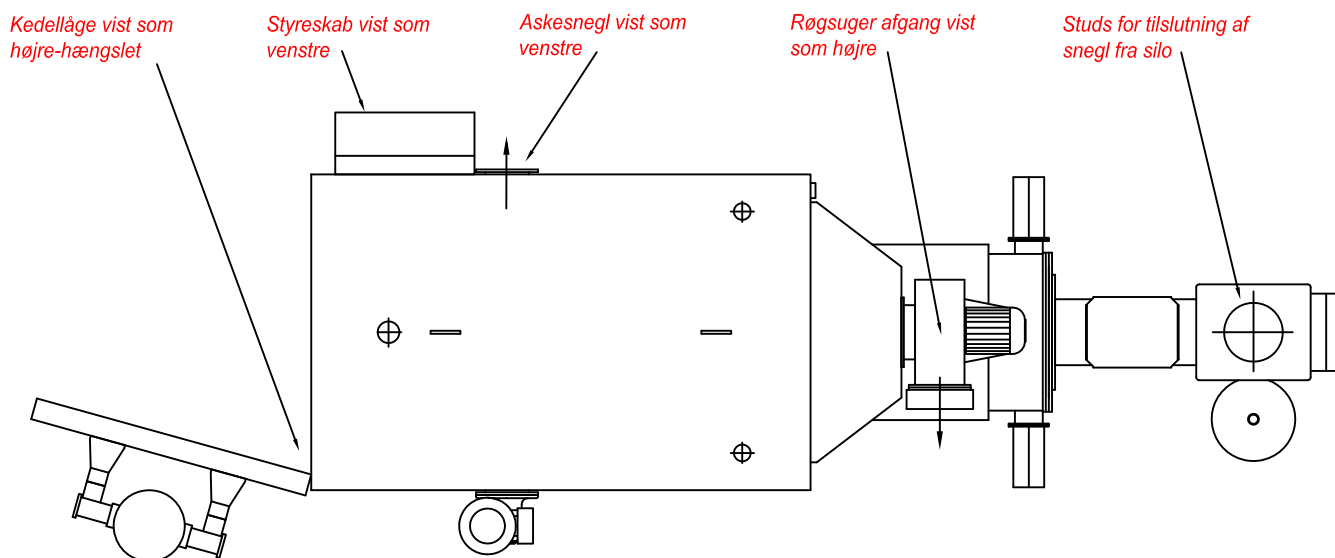

Venstre

Højre

Hængsler kedellåge Hængsler renselåge Placering styreskab Askesnegl ud af kedel Røgsuger 

Tilslutning snegl

OK160 OK180 OK225 


 Tlf. 98645222  
 Fax 98645244

Forbehold for evt. trykfejl og ændringer Marts 2011